



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Helena Matějčková - HEMAPROJEKT
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Písek
Vrcovická 2297
39754 Písek
www.eon.cz

Martina Nováková
T +420-382 53-45 41
F +420-382 53-45 09
martina.novakova2@eon.cz

Naše značka
M18391 - Z051314559

Písek, 14.05.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: JVS České Budějovice
Název stavby: Stavební úpravy řadu
Místo stavby: k.ú. Čejetice, Štěkeň – viz. zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Nadzemní vedení VN
Nadzemní sdělovací vedení

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464.
IČ: 25186213

povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa sítě VVN Ing. Petrů, 387 864 911
Vytýčení kabelů zajistí	p. Koutník, 383 434 720
VN+NN	RS, Ing. Flíček, 383 434 711
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě
Č.Budějovice,	p. Píša, 387 865 584

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 14.05.2014.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- světle modře čárkovaně nadzemní vedení VVN 110kV
- světle modře plně podzemní vedení VVN 110 kV



- | | |
|--------------------------|---|
| - zeleně čárkovaně | nadzemní vedení NN |
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN |
| - červeně plně | podzemní vedení VN |
| - fialově plně | zrušené podzemní vedení NN |
| - světle modře plně | zemní optický kabel (HDPE trubka) |
| - světle modře čárkovaně | nadzemní optický závěsný kabel |
| - hnědě plně | zemní metalický kabel sdělovacího vedení |
| - hnědě čárkovaně | nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení |

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerschnera 2151/6
370 45 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

117

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**


*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

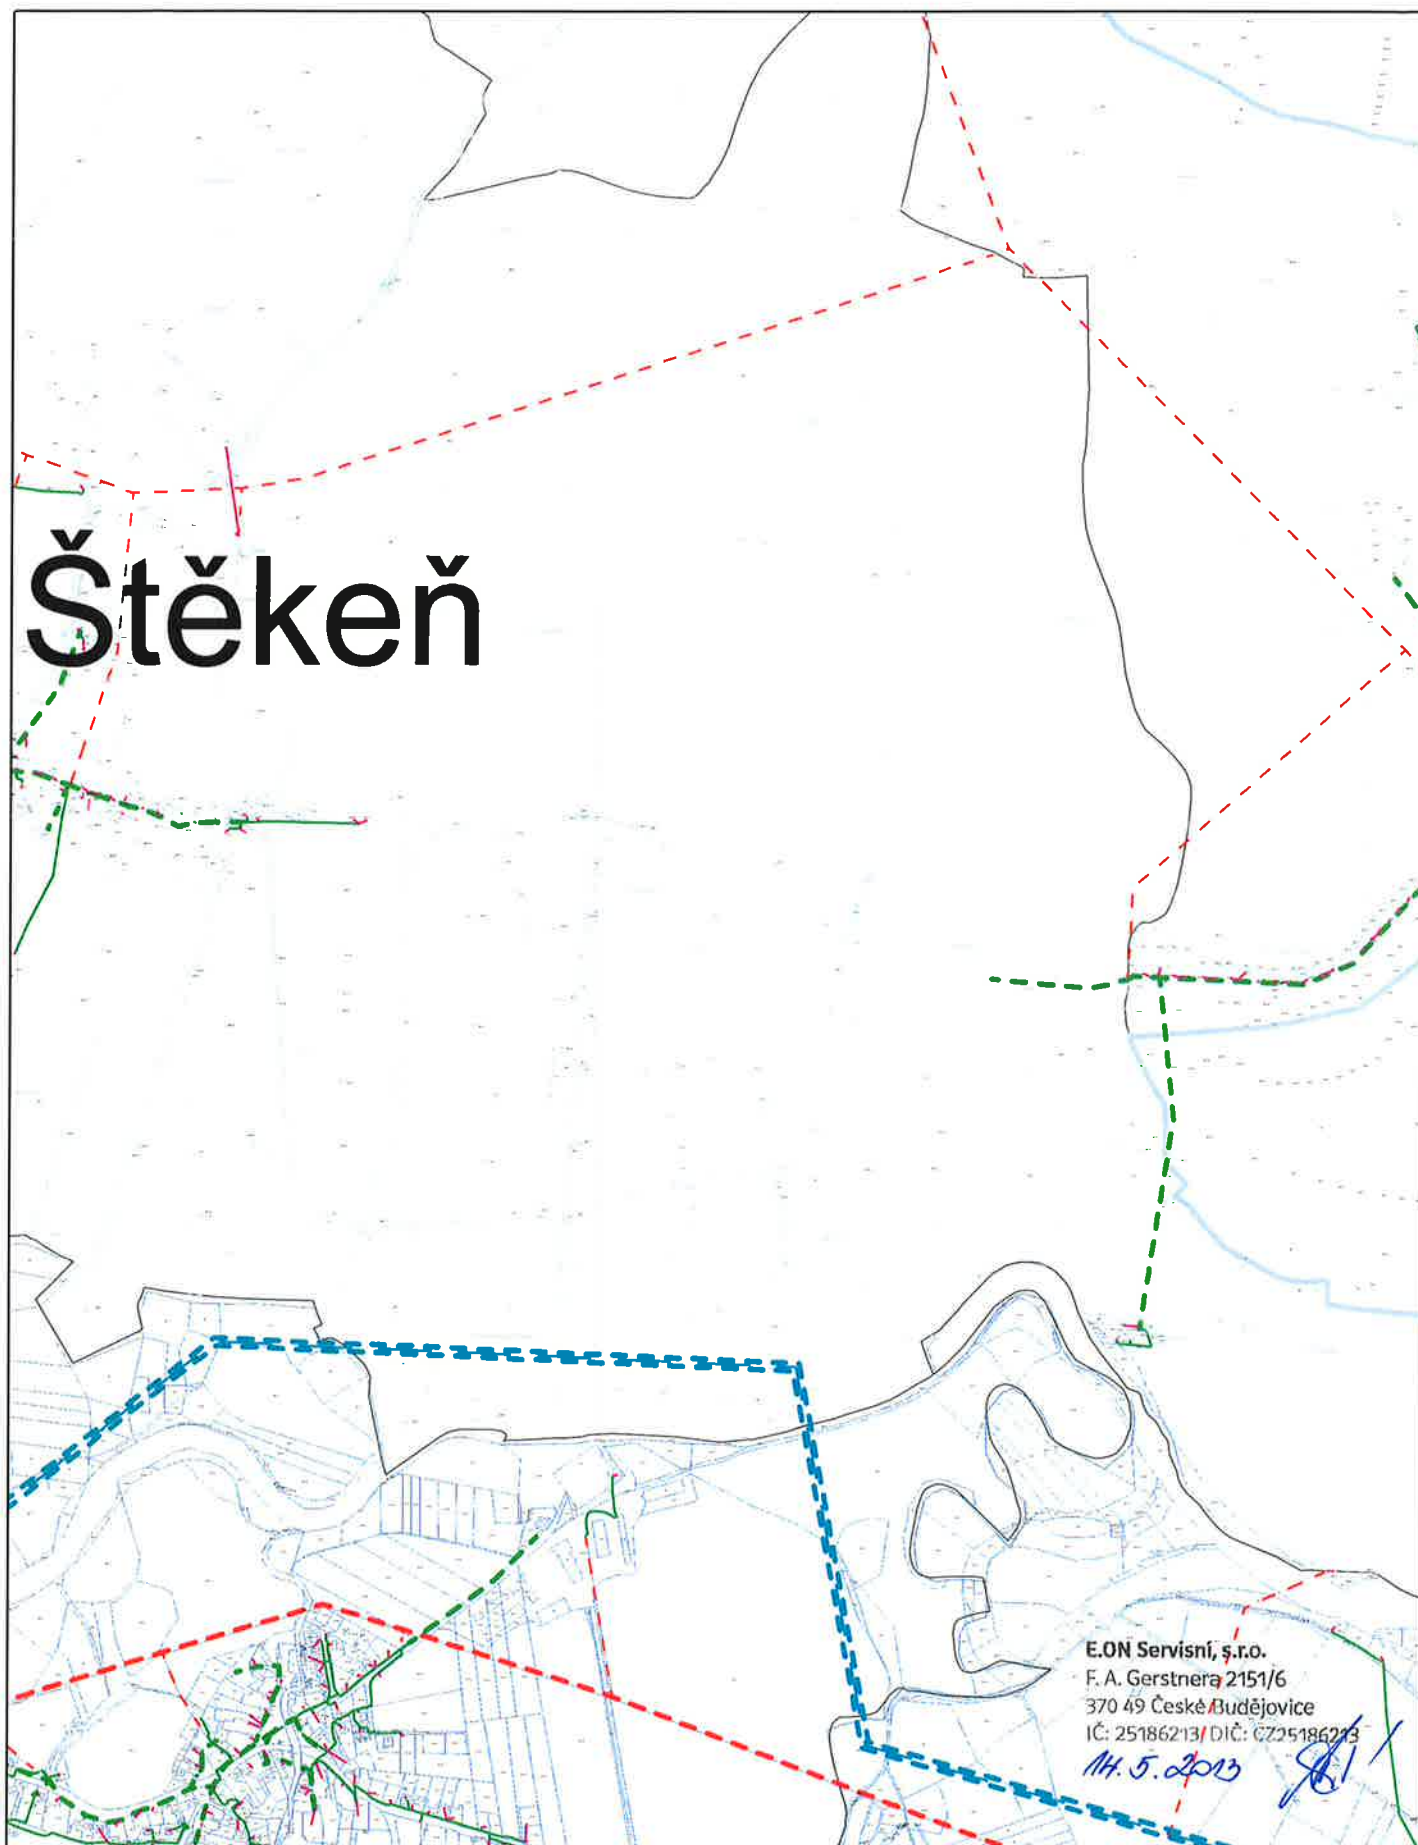

e-on

Datum : 14.05.2013

Měřítko : 12330

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| --- Nadzemní vedení VVN 400 kV | --- Podzemní vedení VN | --- Nadzemní sdělovací vedení optické |
| --- Nadzemní vedení VVN 220 kV | --- Nadzemní vedení NN | --- Podzemní sdělovací vedení optické |
| --- Nadzemní vedení VVN 110 kV | --- Podzemní vedení NN | --- Nadzemní sdělovací vedení metalické |
| --- Podzemní vedení VVN 110 kV | --- Pomocný propoj NN | --- Podzemní sdělovací vedení metalické |
| --- Nadzemní vedení VN | --- Zrušené kabelové vedení NN | --- Zrušené kabelové vedení NN |

