

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Miroslav Skryja
- Projektování a inženýrská činnost
ve výstavbě

Vejmluvova 401/82
591 02 Žďár nad Sázavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/008326

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Kadlecová/495 088 666
J. Truhlářová/465 420 426

HRADEC KRÁLOVÉ
16.3.2023

Rybník Osík vesní – oprava hráze

Dne 16.2.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma Rybářství Litomyšl s.r.o. ve stupni pro stavební povolení s datem 02/2023. Podle předložené dokumentace se jedná o utěsnění tělesa boční sypané hráze rybníka Osík vesní ve dvou úsecích o délkách 10,0 m a 50,0 m. Návodní líc je zpevněn pohozením z netříděného kamene. Stavba rybníku je umístěna na pozemcích p.p.č. 123 v k.ú. Osík.

Rybník je řešen jako boční, napájený náhonem rybníka Osík (IDVT 10172443, ČHP: 1-03-02-0260-0-00). Náhon je ve správcovství Rybářství Litomyšl s.r.o. a je napájen z vodního toku Desná (IDVT 10100200), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

K nakládání s vodami pro napouštění přes náhon rybníka Osík bylo vydáno rozhodnutí Městským úřadem Litomyšl dne 9.7.2010 pod č.j. 22462/2010, které bylo následně změněno rozhodnutím č.j. 020358/2022/Rh ze dne 4.4.2022. Zde byl stanoven minimální zůstatkový průtok v místě pevného jezu pro napouštění náhonu v hodnotě 80 l/s, pro napouštění rybníka se uvažuje běžný průtok 15 l/s. Rybník Osík je užíván k chovu ryb, ke kterému bylo vydáno taktéž povolení a podmínky pro použití závadných látek k chovu ryb vydané Krajským úřadem pardubického kraje pod č.j. KrÚ 39531/2022 ze dne 17.5.2022. Rybník má zpracován a odsouhlasen manipulační a provozní řád. Rybník je vypouštěn spodní výpustní zpět do toku Desná v ř.km 7,81.

Investorem akce bude: RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, 570 01, Litomyšl.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0880 - Desná od pramene po ústí do toku Loučná, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 612778, X: 1085552.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku Desná (IDVT 10100200)** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při provádění výkopových prací na hrázi nesmí dojít k ukládání výkopku do koryta vodního toku Desná.
- Upozorňujeme na nutnost zajištění stability hráze s ohledem na případné zvýšené průtoky ve vodním toku v době stavby.
- Doporučujeme zpracování geologického posudku pro ověření způsobu řešení utěsnění hráze (viz norma ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže).
- Vzhledem k výšce boční hráze vůči korytu vodního toku pod ní je investor povinen dle ustanovení § 61, odst 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, předložit posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na tomto vodním díle, který zpracovává osoba odborně způsobilá.
- Dále upozorňujeme na skutečnost, že u stávajícího výustního objektu je třeba mít vyřešené majetkoprávní vztahy se státním podnikem Povodí Labe, pokud tak již v minulosti nebylo učiněno. V případě potřeby dořešení smluvních vztahů se obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Z2 – PS Vysoké Mýto (Ing. Václav Nádvorník - tel.: 465 635 515, email: nadvornikv@pla.cz). Rozsah výstního objektu nebyl v PD specifikován.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice (PS Vysoké Mýto)

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.**

(„Vyjádření“)

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.**

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 48646/23

Číslo žádosti: 0123 191 832 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Rybník Osík vesní - oprava hráze	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Ohlášení stavby	
Žadatel	Miroslav Skryja	
Stavebník	RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121/121, Litomyšl, 57001	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Osík
	Kat. území / č. parcely	Osík
Platnost Vyjádření	16. 2. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 48646/23

Číslo žádosti: 0123 191 832

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Síťový výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*


Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 16. 2. 2023.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ04084063

102

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

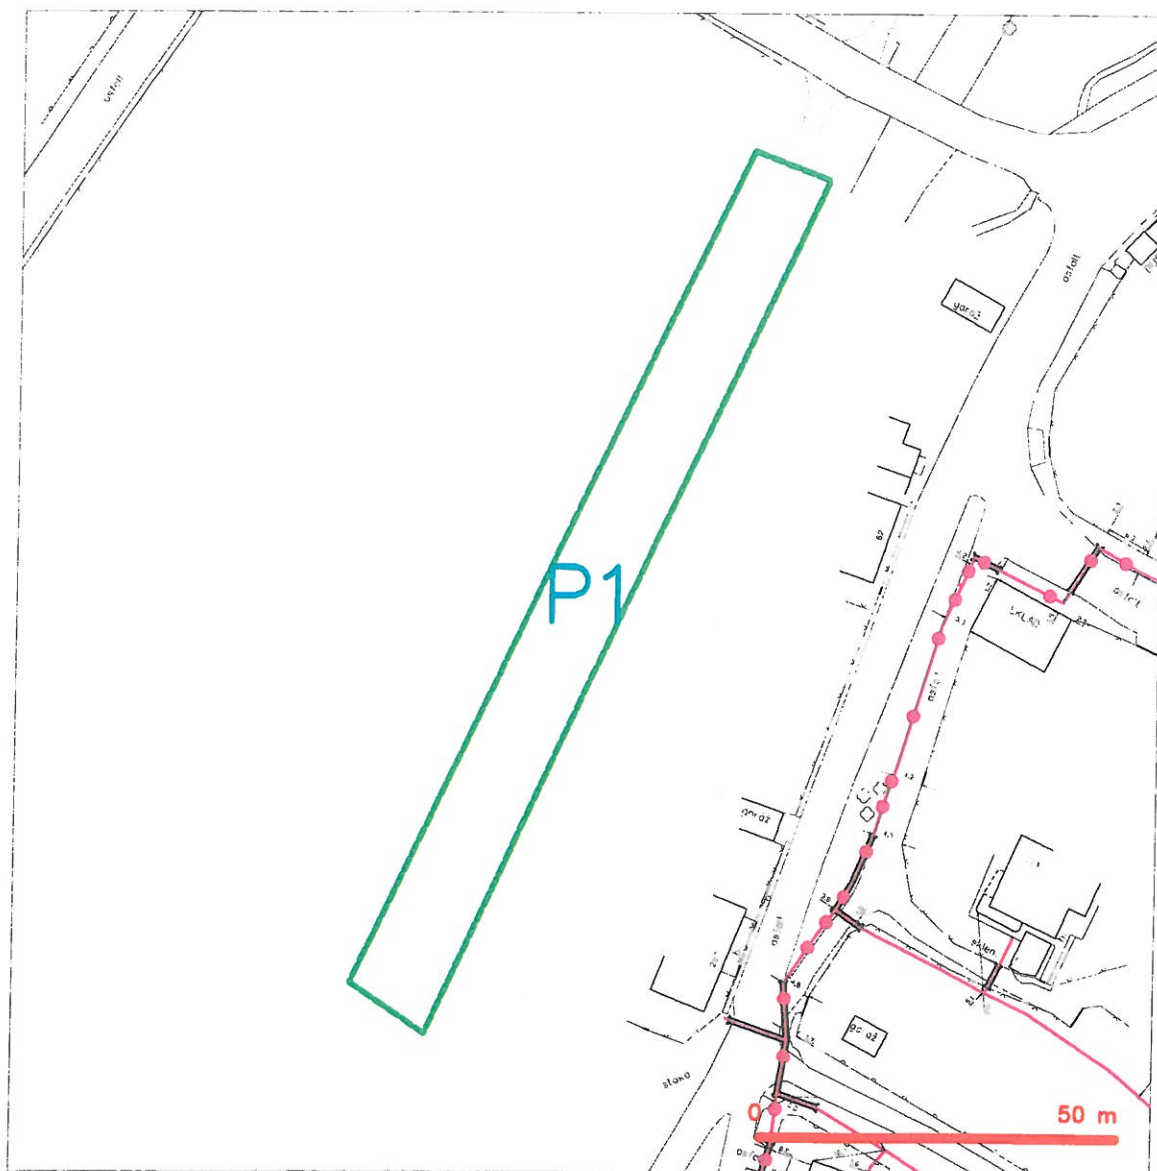

LEGENDA

- [illegible]

Kauf
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ04084063

102

ŽADATEL

Miroslav Skryja

NAŠE ZNAČKA
0101888990

VYŘÍZENO DNE
16.02.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rybník Osík vesní - oprava hráze

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101888990 ze dne 16.02.2023 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.08.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0101888990.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

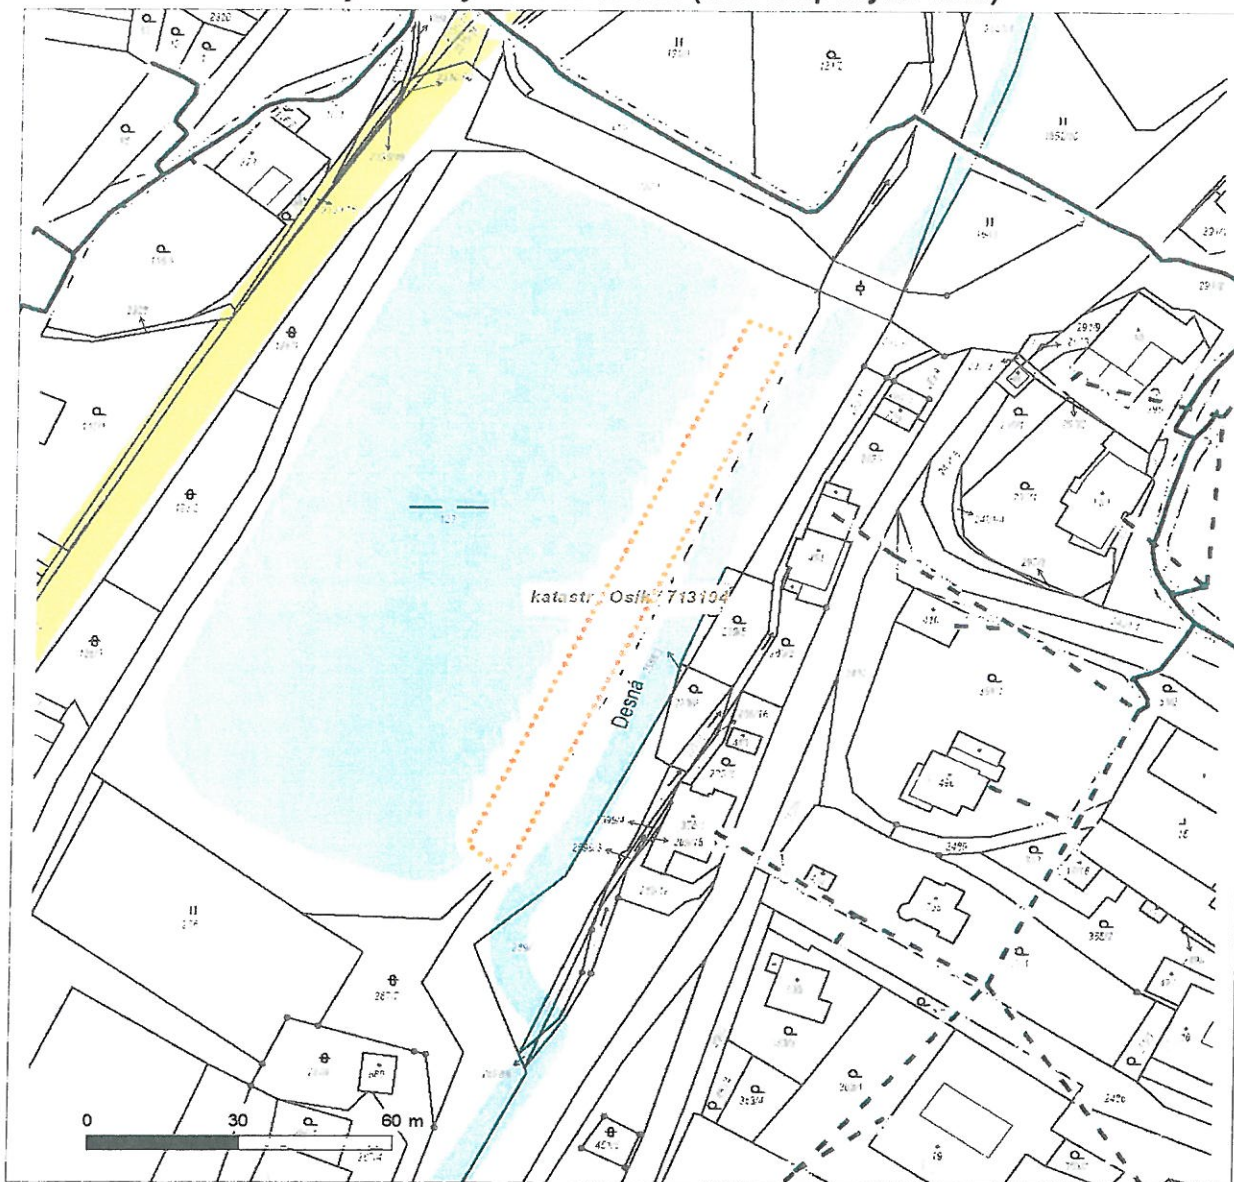

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA		
	Podzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV	 Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV	 Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110 kV	 Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110 kV	 Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele	 Hranice katastrálního území
	Zařízení technické infrastruktury	 Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Cizí energetické vedení	 Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Zájmové území	 HDPE trubka
		<i>Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:</i>
		 Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
		 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
		 Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
		 Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
		 Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
		 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



VODOVODY spol. s r.o.
Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

Ing. Miroslav Skryja
Vejmluvova 401/82
591 02 Žďár nad Sázavou

skryja@atlas.cz

Váš dopis zn./došlo dne
e-mail / 16. 2. 2023

Vyjádření č.
68/23

v Litomyšli
dne 21. února 2023

Věc : Vyjádření k průběhu podzemních vedení ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. a souhlas s provedením prací

Název akce: Rybník Osík vesní – oprava hráze

Katastrální území: Osík
Investor: RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL
Zájmové území: dle žádosti

V uvedeném zájmovém území se **nenachází** podzemní vedení ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.

Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo kanalizační stoku. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem ani ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. a jejich přesné umístění není vždy vedeno v mapových podkladech námi poskytnutých. Dále nejsou v naší evidenci vedeny ani průběhy areálových vodovodů a kanalizací a sítí jiných správců.

Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: vodovod v Osíku.

Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 6 měsíců. **Platnost vyjádření končí dne 21. srpna 2023.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem

VODOVODY spol. s r.o.
NA LÁNECH 3
570 01 LITOMYŠL
tel., fax 461 612 169 (2)
IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948

Miroslav Grüner
technická dokumentace
tel.: 777 761 073
stanoviska@vodovodylitomysl.cz

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

1 x A4 situace zájmového území



naše značka
5002771339
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
16.02.2023

Miroslav Skryja
Vejmluvova 401/82
59102 Žďár nad Sázavou

Věc:
Rybník Osík vesní - oprava hráze

K.ú. - p.č.: Osík

Stavebník: RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, 57001 Litomyšl

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz




Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002771339 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

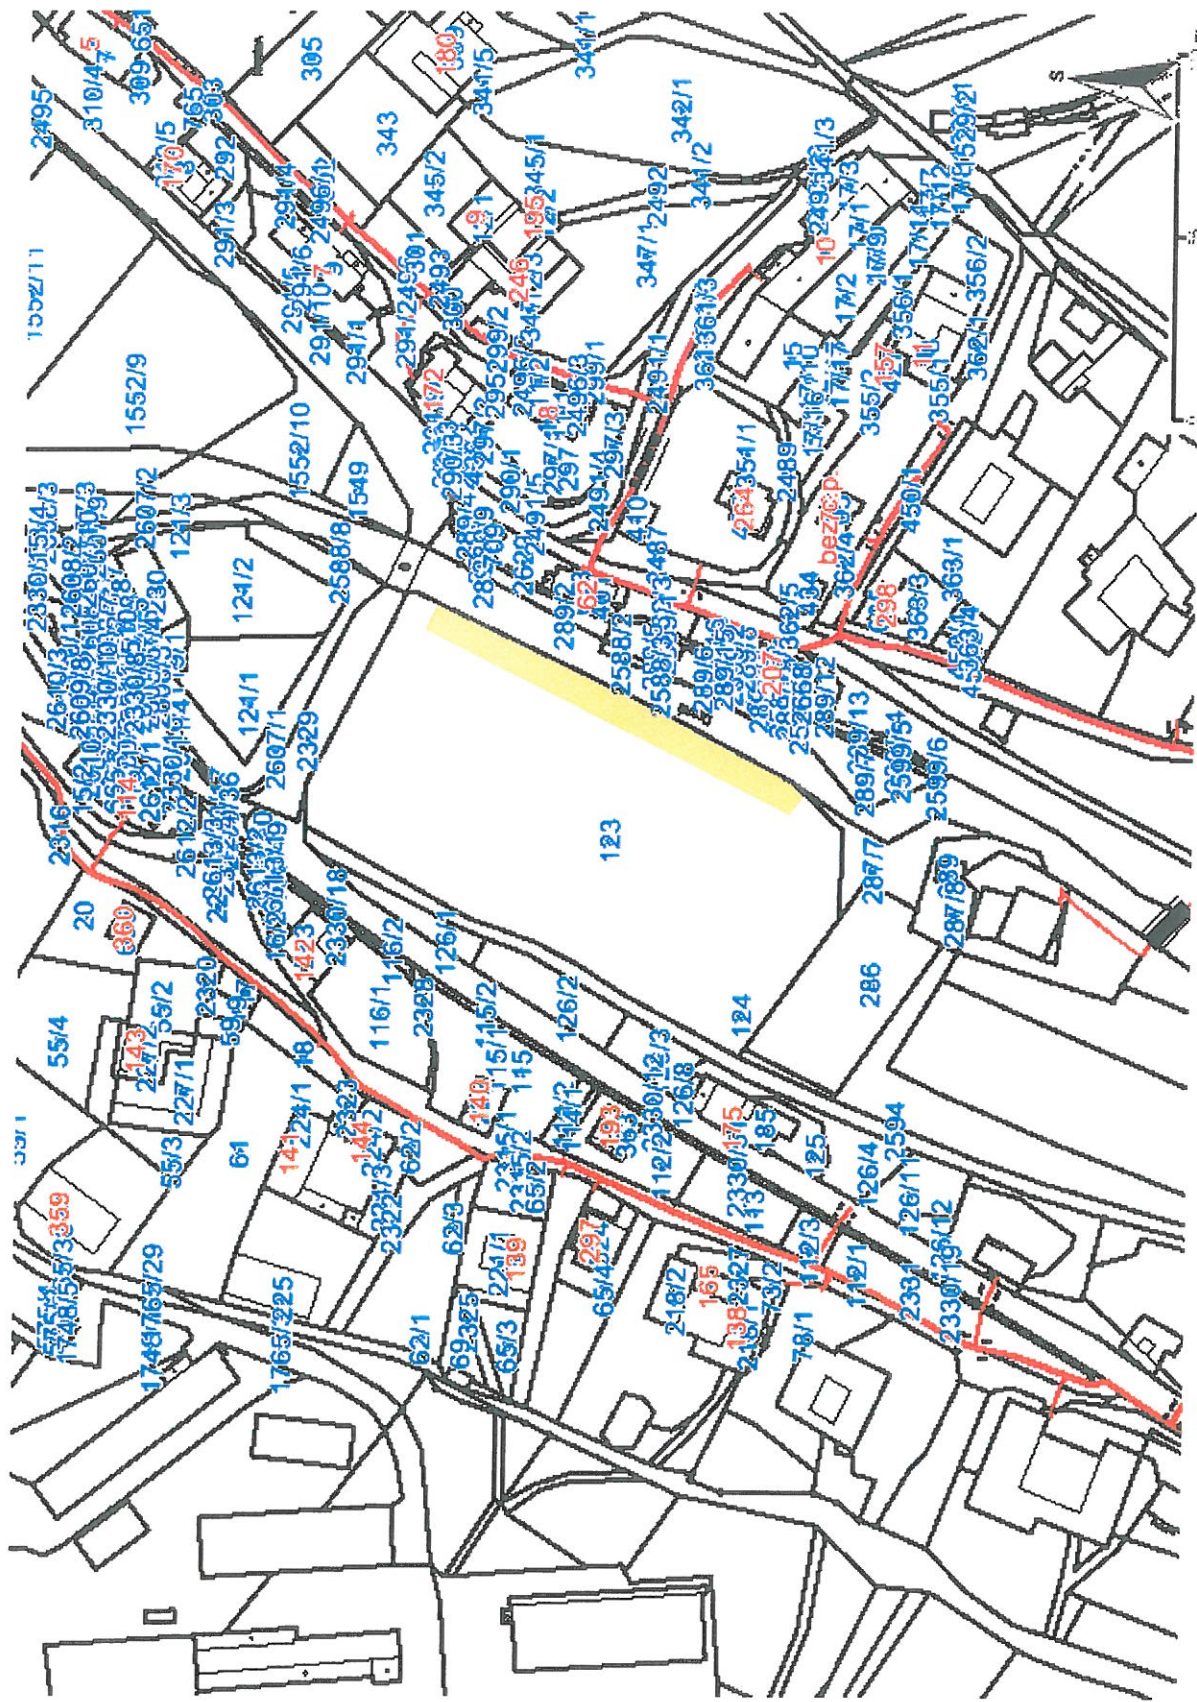

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvečeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřijímk	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)	

Ing. Miroslav Skryja
Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Vejmluvova 401/82
591 02 Žďár nad Sázavou 2

Datum : 13.3.2023
Č.j. : 0000229/23/OÚ

Věc: Souhrnné stanovisko

Obec Osík z hlediska samosprávy katastrálního území a správy majetku obce **souhlasí** s předloženým návrhem pro ohlášení stavebních prací na akci „**Rybník Osík vesní – oprava hráze**“ v k.ú. Osík. Požadujeme oznámení stavebních prací v předstihu 14 dní. Po hrázi je přístup na obecní pozemky a golfové hřiště. Pro přístup je nutná součinnost zhotovitele prací a obce Osík.

Ing. Josef Láznicka
Mob: 725 593 301
Email: laznicka.osik@lit.cz

OBEC OSÍK
569 67 OSÍK 240
IČ 00277100
DIČ CZ00277100
3



Ing. Miroslav Skryja
Vejmluvova č.p. 401/82
591 02 Žďár nad Sázavou 2

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL

odbor výstavby a územního plánování

VÁŠ DOPIS ZE DNE: 16.2.2023

NAŠE SP.ZN.: SZ MěÚ Litomyšl 010955/2023

NAŠE Č.J.: MěÚ Litomyšl 012549/2023

VYŘIZUJE: RNDr. Michala Vavřínová

TELEFON: +420 461 653 355

E-MAIL: michala.vavrinova@litomysl.cz

DATUM: 22.2.2023

Vyjádření

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 16.2.2023 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska ve věci stavebního záměru „Rybník Osík vesní – oprava hráze“ na pozemku parc. č. 123 v katastrálním území Osík.

Stavební záměr obsahuje: Projektová dokumentace řeší provedení prací charakteru údržby historického vodního díla. V rámci akce bude provedeno utěsnění tělesa boční hráze rybníka v celkové délce 60,0 m. Realizací udržovacích prací nedojde k žádné změně stávajícího vodního díla.

Úřad územního plánování posoudil předloženou žádost podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) následující vyjádření:

- o stavební záměr není změnou v území, a proto se závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona nevydává.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani souhlas a není rozhodnutím ve smyslu správního řádu.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. RNDr. Michala Vavřínová

Obdrží:

navrhovatelé (doručenka)

Ing. Miroslav Skryja, IDDS: 2tctx6u

místo podnikání: Vejmluvova č.p. 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

M ě s t s k ý ú ř a d L i t o m y š l

odbor životního prostředí, Brí Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

tel.: 461 653 333, fax.: 461 612 218, mail: podatelna@litomysl.cz, www.litomysl.cz

Č.j. MěÚ Litomyšl 010953/2023

SZ MěÚ Litomyšl 010953/2023/2 ZP/Jan/S

VYŘIZUJE : Jansová Zdislava

TELEFON: 461 653 423

E-MAIL: zdislava.jansova@litomysl.cz

DATUM: 2023-03-01

Žadatel: Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává toto

souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

na základě žádosti o vyjádření ze dne 16.2.2023 k záměru „**Oprava tělesa hráze rybníku Osík vesní**“ na pozemku p.č. 123 v k.ú. Osík. Po prošetření předložených podkladů odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl vydává toto stanovisko:

-z hlediska vodního hospodářství (Ing. Říha)

- bez připomínek

-z hlediska lesního hospodářství a myslivosti (Ing. Havranová)

- bez připomínek

- z hlediska ochrany přírody a rybářství (Mgr. Laška)

- Posuzovaná stavba dle předložené projektové dokumentace situována do území, které požívá ochrany jako významný krajinný prvek (dále jen VKP) rybník. Rybníky jsou v § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění taxativně vymezené jako VKP. Dle § 4 odst. 2 jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (MěÚ Litomyšl, odbor ŽP). Žádost o závazné stanovisko již byla podána.

OOP má ve stavbu dotčeném úseku vodního toku povědomost o výskytu zvláště chráněných druhů obojživelníků, a to kuňky obecné (*Bombina bombina*), ropucha obecná (*Bufo bufo*) a skokan zelený (*Pelophylax esculentus*). Podle § 50 odst. 1 zákona, jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněn je taktéž jejich biotop. Podle § 56 odst. 1 zákona, může výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství). Proto je vhodné požádat KÚ PK o informaci, zda realizace předmětné akce vyžaduje vydání rozhodnutí k zásahu do biotopu ZCHDŽ.

- z hlediska ochrany ZPF (p. Jansová)

- bez připomínek.

- z hlediska odpadového hospodářství, ochrany ovzduší (Ing. Pandulová)

- bez připomínek

Předložená žádost byla posouzena z hledisek zájmů chráněných těmito předpisy:

- zákonem 254/2001 Sb., o vodách v platném znění
- zákonem 289/1995 Sb., o lesích v platném znění
- zákonem 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění
- zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
- zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
- zákonem 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění
- zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
- zákonem 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění

Toto vyjádření k výše uvedenému záměru není rozhodnutím ve smyslu správního řádu, a proto se nelze proti němu odvolat, nenahrazuje závazná stanoviska dotčených orgánů ve smyslu § 149, odst. 1 správního řádu, popřípadě jejich vyjádření a rozhodnutí podle zvláštních zákonů.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí

v zastoupení
Zdislava Jansová
referent odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL

Odbor životního prostředí

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, pracoviště J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl

Vaše zn.	Značka/spis. značka/č.j.	Vyřizuje/tel./e-mail	Datum
	ZP/LAS	Mgr. Vratislav Laška, Ph.D.	2023-03-22
	SZ MěÚ Litomyšl 010954/2023	tel.: 461 653 425, fax: 461 653 414	
	ČJ MěÚ Litomyšl 019108/2023	vratislav.laska@litomysl.cz	

ROZHODNUTÍ

ve věci vydání závazného stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění (dále jen správní řád): ing. Miroslav Skryja, IČ 675 18 214, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou

Městský úřad Litomyšl, orgán ochrany přírody věcně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích) po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) vydává ing. Miroslavu Skryjovi, IČ 675 18 214, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou (dále jen žadateli) v souladu s § 4 odst. 2 zákona

souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (dále jen VKP) – rybníku Osecký vesní,

který se týká realizace stavby „Rybník Osík vesní – oprava hráze“, která spočívá u těsnění tělesa boční hráze rybníka na dvou úsecích o délkách 10 a 50 m na pozemku p.č. 123 v k..ú. Osík.

Pro uskutečnění zásahů se stanovují tyto podmínky:

1. Vypuštění rybníku v podzimním období bude provedeno po 15. září běžného roku.

Odůvodnění

Průběh řízení

Orgán ochrany přírody (dále jen OOP) přezkoumal žádost o závazné stanovisko k zásahu do VKP od ing. Miroslava Skryji, doručenou OOP ve dnech 16. a 17. 02. 2023. Součástí žádosti byla i projektová dokumentace. Dne 06. 03. 2023 zjistil OOP stav věci na místě samém, přičemž z tohoto úkonu pořídil úřední záznam, který je společně s fotodokumentací založen ve spisu. Dne 06. 03. 2023 oznámil OOP zahájení správního řízení v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu všem známým účastníkům řízení, občanským sdružením, která OOP požádala o informování o zahajovaných řízení a dotčeným orgánům státní správy. Občanská sdružení se v zákonné lhůtě do řízení nepřihlásila. Účastníci řízení byli prostřednictvím tohoto opatření seznámeni s možností v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu navrhnout důkazy, s podklady pron vydání rozhodnutí a s možností činit jiné návrhy a účastníkům řízení bylo v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu umožněno před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Protože OOP zjistil stav věci tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti v souladu s § 3 správního řádu a rozhodl se žádosti v plném rozsahu vyhovět, tak neseznamoval již účastníky řízení (žadatele) s doplněnými podklady a přistoupil k vydání rozhodnutí.

Podklady pro vydání závazného stanoviska

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace řeší částečnou opravu a utěsnění tělesa hráze historického vodního díla – obtokového rybníka, které má mimo nezanedbatelný ekologický přínos i omezený vliv na protipovodňovou ochranu, zvýšení retenční schopnosti území a zadržování vody v krajině.

Jedná se o realizaci udržovacích prací na stávajícím vodním díle – obtokovém rybníku o ploše vodní hladiny cca 1,0 ha. Rybník má zemní sypanou hráz zpevněnou na návodní straně pohozem z netříděného lomového kamene a požerákovou spodní výpust.

Základním předpokladem pro zdárnou realizaci projektovaných udržovacích prací je kompletní vypuštění zdrže rybníka, a to s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací.

Následně bude v obou určených úsecích odstraněna vrchní štěrková vrstva tvořící současnou zpevněnou komunikaci. Tento materiál bude po dobu provádění prací dočasně uložen ve zdrži rybníka tak, aby mohl být po dokončení zásypů zářezu těsníci zeminami zpětně využit k opravě koruny hráze.

Následně bude pásovým rypadlem vyhlouben určený zářez se šikmými stěnami do stanovené hloubky. Tato hloubka byla stanovena po dohodě s vlastníkem rybníka, a to v obou případech cca 0,4 - 0,7 m pod úroveň dna rybníka. Výkopová zemina bude rovněž dočasně ukládána do zdrže rybníka. V případě, že bude zemina vhodná pro zpětné využití a hutnění, bude plně využita. V případě, že budou ve výkopu zastíženy nevhodné vrstvy (např. s vysokým obsahem kamene, štěrku, písku nebo kořeny), bude tato nepoužitelná část výkopku nahrazena vhodnou zeminou ze zemníku z plochy zdrže. Situování zemníku se předpokládá v pravé zadní části zdrže, kde je minimální vrstva sedimentů.

Zpětný zásyp zářezu bude prováděn po vrstvách tloušťky maximálně 200 - 300 m za dostatečného hutnění dálkově ovládaným válcem. Vzhledem ke hloubce výkopu a předpokladu provedení prací bez pažení bude zabráněno vstupu pracovníků do provedeného výkopu.

Horní část zářezu bude zasypána dvěma vrstvami drceného kameniva tvořícími vozovku. Vrchní úroveň násypu bude provedena s plynulým napojením na pokračující korunu hráze. V rámci dokončovacích prací bude provedeno rozprostření vhodné a použitelné části původního štěrkového výkopku v prostoru zbývajících částí koruny boční hráze a k vyrovnání stávajících nerovností. Rovněž zemník bude uzavřena a urovnán tak, aby byl zajištěn odpovídající spád dna rybníka.

Předpokládané zahájení udržovacích prací je plánováno na měsíce září až listopad roku 2023. Předpokládaná lhůta realizace činí maximálně 1 týden od zahájení prací, a to i s předpokládanými přestávkami. Lhůta výstavby je závislá na povětrnostních podmínkách, zajištění finančních prostředků a na případné etapizaci výstavby.

Rybník bude v obvyklém podzimním termínu vypuštěn a práce budou provedeny až následně tak, aby po dobu realizace prací byl zjištěný průsak zcela eliminován.

Při vypouštění rybníka je nezbytné zajistit kontrolu obnaženého dna rybníku z důvodu nezbytné ochrany a případného transferu živočichů (především raků a škeblí) do sousedních rybníků. Toto bude průběžně prováděno zaměstnanci vlastníka rybníka.

Úřední záznam

Rybník Vesní se nachází na spodním konci intravilánu obce Osík. Jedná se nejspíše o jeden z nejstarších rybníků na Litomyšlsku, o němž jsou zmínky již z konce první poloviny 14. století, kdy tento rybník náležel klášternímu a později kapitulnímu dvoru na „Kavčíně“, pod nímž se nacházel (Zelinka K. 1977: Rybníky a rybníční hospodářství Litomyšlska). Jedná se o obtočnou nádrž na vodním toku Desná. Rybník má utvořen retenční prostor. Plocha rybníka na plné hladině je 1,09 ha, kdežto hospodářská plocha pouze 0,99 ha a maximální nadržovaný objem vody v rybníku je 14 600 m³, kdežto při běžném hospodaření je v rybníce pouze 9 900 m³. Rybník má přibližně obdélný tvar, délka rybníka přesahuje 150 metrů a průměrná je šířka okolo 65 metrů. Průměrná hloubka rybníku je 0,1 m, výška požeráku je 2,05 m. v povolení k nakládání z vodami ze dne 30.7.2010 je na nádrži popisován lem rákosin. V roce 2006 byl rybník odbahněn. Z projektové dokumentace k odbahnění rybníka z roku 2006, je zřejmé, že u nátoky do rybníka je ponecháno litorální pásmo zabírající téměř 15 % rozlohy nádrže.

Nádrž má podle výše zmíněné projektové dokumentace poměrně rozsáhlý litorál, jež dle hrubého odhadu OOP zabírá necelou 1/5 nádrže. V litorálním pásmu jsou bohužel emerzní litorální porosty

vyvinuty pouze sporadicky. Ještě v roce 2010 jsou v litorálu rybníka popisovány rákosiny, které zde však nyní chybí. V rybníce nebyly přítomny porosty submerzní vegetace.

Z hlediska výskytu biotopů lze hovořit pouze o biotopu X14 Vodní plochy a nádrže bez ochranné významné vegetace.

Kvalita vody v nádrži byla v době konání tohoto úkonu vzhledem k brzkému jarnímu období neuspokojivá. Průhlednost vody v nádrži byla nízká a odhadem dosahovala 30 – 40 cm.

Na rybníce byly v posledních pěti letech zaznamenány tři druhy bezocasých obojživelníků - ohrožená kuňka obecná (*Bombina bombina*) a zranitelné druhy ropucha obecná (*Bufo bufo*) a skokan hnědý (*Rana temporaria*).

Na vodní prostředí je též vázán výskyt užovky obojkové (*Natrix natrix*) – téměř ohrožený.

Na rybníku nebyl v době konání tohoto úkonu z ptáčích druhů s užší vazbou na vodní prostředí zaznamenán žádný druh. V porostech kopřiv podél břehů a hráze pravidelně hnízdí rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*), též pravidelně na rybníce hnízdí kachna divoká (*Anas platyrhynchos*). Zaznamenávány jsou zde přelety ledňáčka říčního (*Alcedo atthis*) (VU), konipasa horského (*Motacilla cinerea*) nebo volavky popelavé (*Ardea cinerea*) (VU).

Z hlediska výskytu bezobratlých je zde OOP znám výskyt pouze několika druhů vážek s velmi širokou ekologickou valencí jako je např. černořitnou (*Orthetrum cancellatum*), vážka rudou (*Sympetrum sanguineum*), vážka obecnou (*Sympetrum vulgatum*), šídlo královské (*Anax imperator*) nebo šídélko větší (*Ischnura elegans*) či obecně rozšířených druhů vodních ploštic jakými jsou znakoplavka obecná (*Notonecta glauca*) nebo bruslařka obecná (*Gerris lacustris*).

Rybník má cca 150 metrů dlouhou boční hráz, která se zvolna svažuje k vodnímu toku Desná. Návodní strana hráze je zatravněná, v koruně hráze vede cesta k místnímu golfovému areálu. Na vzdušném svahu hráze se sporadicky nachází vzrostlé listnaté dřeviny typické pro údolní jasanovo-olšové luhy.

Novák P. (2015): Botanický průzkum vybraných vodních nádrží na Litomyšlsku. Depon. MěÚ Litomyšl.

340 m n. m., rozloha 2, bez vyvinutého litorálu, břehy strmé, hráz travnatá.

Vzhledem k charakteru rybníka (eutrofní nádrž se strmými břehy) mokřadní druhy téměř chybějí, podobně i vodní makrofyty.

Nálezová databáze AOPK ČR ke dni 06. 03. 2023

V nálezové databázi AOPK ČR bylo nahlédnutím ke dni 06. 03. 2023 zjištěno pouze několik málo zvláště chráněných či ohrožených druhů živočichů, jejichž výskyt je však již uveden výše.

Správní úvaha

V ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona je vymezen pojem významný krajinný prvek. Mimo jiné je v tomto ustanovení uvedeno, že VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, **rybníky**, jezera a údolní nivy. Podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením a k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení či snížení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko OOP. Není pochyb o tom, že břehový porost je součástí obou VKP a oba VKP může jeho odstranění negativně ovlivnit.

Na většinu rybníků na Litomyšlsku lze pohlížet jako na agroekosystémy, neboť splňují většinu jejich hlavních atributů (vybraná místa vhodná pro zemědělství, předvídatelná frekvence narušení, vysoká úroveň zdrojů, plánovaná diverzita, silně ovlivňované managementem atd.). Rybník Osecký vesní je klasickým agroekosystémem.

Stav vody v nádrži je dlouhodobě z ekologického hlediska špatný a na nádrži došlo v posledních třech letech k velmi masivnímu rozvoji fytoplaktonních sinic, které mají řadu negativních vlivů na VKP rybník. Rybník nemá vyvinuté litorální porosty, které by zvyšovaly jeho ekologický význam.

Ekologická stabilita je schopnost ekosystému zachovat se i za působení rušivých vlivů a reprodukovat své charakteristiky. Ekologickou stabilitu určují dva faktory a to resistance a resilience. Resistance, kterou se rozumí schopnost odolávat nepříznivým vlivům. Resilience je pak schopnost ekosystému vrátit se po určitém narušení do původního stavu. Dále je pak třeba rozlišit dynamickou stabilitu společenstva na křehkou a pevnou. Křehce stabilní společenstvo je takové, které je stabilní pouze

v úzce vymezených podmínkách a může se udržet pouze ve stabilním a předvídatelném prostředí (tropický les). **Nové vědecké koncepty však dospívají spíše k závěru, že ekologická stabilita jako taková neexistuje, přičemž ale nezpochybňují resistenci ani resilienci.**

Rybník Osecký vesní je z pohledu ochrany přírody podprůměrně hodnotným rybníkem na Litomyšlsku. Na rybníku téměř není vegetace, mimo obecně rozšířenou kachnu divokou na rybníce nehnízdí ptactvo vázané na vodní prostředí rybníků. Zřejmě ochránářsky nejvýznamnější je na rybníce výskyt tří druhů obojživelníků, ropuchy obecné, skokana hnědého a kuňky obecné, z nichž všechny druhy jsou uvedené na červeném seznamu a dva druhy jsou zařazeny mezi zvláště chráněné. Zásah, tak jak je navržen, nemá předpoklad významněji poškodit VKP rybník či snížit jeho ekologickostabilizační funkci. Naopak zásah má vést k udržení tohoto VKP prvku v krajině, neboť rybníky jsou ze své povahy vždy stavbou, kterou je nutné udržovat ve stavu, v němž bude moci plnit svůj účel.

K negativnímu zásahu či poškození ekologickostabilizační funkce by však mohlo dojít vypuštěním rybníka v nevhodném období. Podle projektové dokumentace má dojít k vypuštění rybníka v obvyklém podzimním termínu, který však není blíže specifikován. Podle názoru OOP je nutné, aby k vypuštění rybníka došlo až po té, co jak obojživelníci, tak i bezobratlí mají dokončený svůj larvální vývoj. Z tohoto důvodu stanovil jedinou mezující podmínku tohoto rozhodnutí, podle které bude vypuštění rybníka zahájeno až po 15. září běžného roku.

Po zvážení veřejného zájmu na ochraně přírody, který OOP spatřuje v ochraně VKP rybník a jeho ekologicko-stabilizační funkce a zájmu na straně žadatele, se rozhodl udělit souhlas se zásahem do VKP, protože se jedná o zásah směřující k dlouhodobému udržení tohoto VKP v krajině. Aby však byly minimalizovány negativní zásahy do VKP způsobené stavbou, rozhodl se OOP v souladu s ustanovením § 66 zákona, stanovit podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně chráněné části přírody.

Podklady pro rozhodnutí: žádost o vydání závazného stanoviska ze dnů 16. a 17. 2. 2023 včetně příloh, úřední záznam včetně fotodokumentace ze dne 6.3.2023, oznámení o zahájení řízení ze dne 6.3.2023.

Účastníci řízení dle § 27 správního řádu: ing. Miroslav Skryja., Obec Osík

Poučení účastníků

Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude kvalifikováno jako protiprávní jednání nebo přestupek. Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice podáním učiněným u Městského úřadu Litomyšl.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle účastníků řízení, nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru ŽP

Obdrží

ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou
Obec Osík, Osík 240, 569 67 Osík



KUPAX01444NQ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Naše značka: 19959/2023/OŽPZ/Zi
Spisová značka: 18091/2023/OŽPZ
Vyřizuje: Mgr. M. Zíková
Telefon: 466 026 423
E-mail: marketa.zikova@pardubickykraj.cz
Vyhотовeno: v Pardubicích 23. 2. 2023

Ing. Miroslav Skryja
(DS)

Záměr: „Rybník Osík vesní - oprava hráze“ – stanovisko

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též OOP) byla dne 16. 2. 2023 doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „Rybník Osík vesní - oprava hráze“.

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona toto stanovisko:

Předložený záměr **nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv** na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je oprava hráze rybníka na p. č. 123 v k. ú. Osík. V rámci akce bude provedeno utěsnění tělesa boční hráze rybníka Osík vesní ve dvou úsecích o délkách 10,0 m a 50,0 m. Celková délka prováděné údržby na tělese hráze činí 60,0 m.

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska jsou:

Žádost žadatele obsahující popis a mapový zakres záměru.

Nařízení vlády - národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, včetně karet lokalit.

Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v platném znění.

Nařízení vlády, kterými byly vyhlášeny ptačí oblasti v aktuálním rozsahu.

Aktuální vrstva mapování biotopů od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Náhled do nálezkové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne vydání tohoto stanoviska.

Náhled do databáze EIA/SEA ke dni vydání tohoto stanoviska.

Záměr je dle názoru OOP možné považovat za takový, jehož realizace a provoz nemohou mít významný negativní vliv na širší okolí. Potencionální negativní vliv záměru (záběr nezastavěné půdy, znečištění, hluk) je tedy pouze lokální, omezený pouze na místo realizace záměru a jeho blízké okolí (maximálně desítky metrů).

Nejbližší (cca 7,0 km) evropsky významná lokalita je lokalita Jeskyně u Horního Újezda. Předmětem ochrany je zde druh vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*). Nejbližší (cca 28,4 km) ptačí oblast je Komárov. Předmětem ochrany jsou zde kalous pustovka (*Asio flammeus*), moták pilich (*Circus cyaneus*) a jejich biotopy. Ohrožení těchto lokalit spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany; poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či poškozování přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Vzhledem k charakteru záměru, charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (potenciální znečištění a hluk), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy (maximálně desítky metrů), považuje OOP uvedené za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

OOP nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, nebo z dalších dostupných zdrojů – např. územní plány, informační systémy EIA/SEA apod.) o přípravě či realizaci takových záměrů či koncepcí, které by (dle své charakteristiky či svým provedením či provozem) mohly mít ve spojení

s předmětným záměrem významný negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.

Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska; jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné je opětovně ke stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

UPOZORNĚNÍ

Krajský úřad má k dispozici údaje (z místa realizace záměru) o výskytu zvláště chráněných druhů, které by mohly být realizací záměru negativně ovlivněny. Tato pozorování jsou занесena do Nálezové databáze ochrany přírody. Jedná se o ropuchu obecnou (druh ohrožený) a kuňku obecnou (druh silně ohrožený). Dle § 50 odst. 1 zákona jsou tyto druhy chráněny ve všech svých vývojových stádiích a chráněn je také jejich biotop. Pokud by realizací záměru mělo dojít k zásahu do jejich přirozeného vývoje (např. vypuštěním rybníka), je nutné získat výjimku dle § 56 zákona (výjimku lze povolit pouze při splnění zákonem daných podmínek).

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána



KUPAX0149CMI

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 23937/2023/OŽPZ/PP

Spisová značka: SpKrÚ 18019/2023/OŽPZ/3

Vyřizuje: Ing. Petra Pírková

Telefon: 466 026 344

E-mail: petra.pirkova@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

Ing. Miroslav Skryja

Vejmluvova 401/82

591 02 Žďár nad Sázavou 2

Datum: 09.03.2023

Vyjádření podle ust. § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ a „příslušný úřad“), obdržel dne 16. 2. 2023 žádost Ing. Miroslava Skryje, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, IČO 675 18 214, o vyjádření k projektové dokumentaci

„Rybník Osík vesní - oprava hráze“

podle výše uvedeného zákona.

Záměrem je oprava hráze rybníka na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Osík. V rámci akce bude provedeno utěsnění tělesa boční hráze rybníka Osík vesní ve dvou úsecích o délkách 10,0 m a 50,0 m. Celková délka prováděné údržby na tělese hráze činí 60,0 m.

Příslušný úřad podle ust. § 23 odst. 3 zákona sděluje, že záměr

nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

Zákon v ust. § 1 odst. 2 stanoví, že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Výše uvedený záměr není záměrem podle § 3 písm. a) zákona, protože není uveden v příloze č. 1 k zákonu a na jeho posuzování se nevztahují ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán není dotčeným orgánem v následujících řízeních.

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru

v z. Ing. Jiří Kučera

vedoucí oddělení integrované prevence



KUPAX014G1JJ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis ze dne: 7. 3. 2023
Vaše značka:
Spisová značka: 23615/2023/OŽPZ
Č. j.: 29042/2023/OŽPZ/Si
Vyřizuje: Ing. T. Sigl
Telefon: 466 026 474
E-mail: tomas.sigl@pardubickykraj.cz
Vyhотовeno: v Pardubicích dne 27. 3. 2023

Ing. Miroslav Skryja
datová schránka

Informace k záměru „Rybník Osík vesní - oprava hráze“

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále též „krajský úřad“) dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“), k povolování výjimek dle § 56 zákona o ochraně přírody ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, obdržel dne 7. 3. 2023 žádost Ing. Miroslava Skryji o předběžnou informaci dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, k plánovanému záměru s názvem „Rybník Osík vesní - oprava hráze“, a to ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů.

Vlastní akce se sestává z provedení prací charakteru údržby historického vodního díla (p. č. 123 k. ú. Osík). V rámci akce má být provedeno utěsnění tělesa boční hráze rybníka Osík-vesní ve dvou úsecích o délkách 10,0 m a 50,0 m. Celková délka prováděné údržby na tělese hráze činí 60,0 m.

Podkladem pro vydání předběžné informace byly: žádost, projekt udržovacích prací (zpracoval Ing. Miroslav Skryja), Nálezová databáze ochrany přírody (spravovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR), interní databáze krajského úřadu sloužící k evidenci výskytu ochrany významných druhů a data z mapování biotopů ČR.

Nálezová databáze ochrany přírody eviduje z předmětné vodní plochy dva záznamy o výskytu zvláště chráněných druhů, a to kuňky obecné (*Bombina bombina*) a ropuchy obecné (*Bufo bufo*). Je pravděpodobné, že se oba tyto druhy obojživelníků v daném rybníku rozmnožují.

Dle ustanovení § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou rovněž jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dále dle § 50 odst. 2 ustanovení zákona o ochraně přírody je mimo jiné zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, tj. např. tyto živočichy rušit, zraňovat nebo usmrcovat.

Aby při realizaci záměru nedošlo k porušení některého ze shora uvedených zákazů, bude nutné splnit následující podmínky:

- Manipulaci na předmětném vodním díle (vypouštění nádrže) za účelem provedení údržbových prací je možné zahájit nejdříve k 1. 8. kalendářního roku.
- Vlastní udržovací práce lze zahájit pouze v návaznosti na vypouštění rybníka (až po 1. 8. kalendářního roku) a ukončeny musí být nejpozději do 1. 3. následujícího kalendářního roku.
- Okamžitě po dokončení prací musí být zahájeno napouštění nádrže.

Nebude-li možné výše uvedené podmínky splnit, bude realizace zamýšleného záměru možná pouze za předpokladu, že bude krajským úřadem pro tuto akci povolena výjimka ze základních ochranných podmínek (§ 56 zákona o ochraně přírody) obou shora zmíněných zvláště chráněných druhů.

Závěr: Na základě výše uvedeného krajský úřad konstatuje, že lze zamýšlený záměr z pohledu ochrany zvláště chráněných druhů provést pouze za předpokladu, že budou splněny shora uvedené podmínky.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána