

SEZNAM ČÁSTÍ DOKUMENTACE

C.6.1 Technická zpráva

C.6.2 Výkazy výměr

Výkresy

C.6.3 Rozváděč RVO

C.6.4 Řez kabelovým výkopem,
odstupy, křížení

C.6.5 Stožár venkovního osvětlení

C.6.6 Svítidlo veřejného osvětlení

C.6.7 Veřejné osvětlení-situační schéma

Dokumentace pro stavební povolení

hlavní projektant	VYPRACOVAL	Ing. Karel Florian elektroprojekce U Hřiště 965 69102 Velké Bílovice IČ:75207460
Ing.Karel Florian	Ing.Josef HÁJEK	
obec Dolní Bojanovice	ing.hajek@seznam.cz	
stavebník		IČ:75207460
Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 69617 Dol.Bojanovice		
DOLNÍ BOJANOVICE - ZTV ul. Myslivecká		DATUM
stavební úřad Hodonín,k.ú Dolní Bojanovice,kraj : JM		11/2012
SO 06 Veřejné osvětlení		STUPEŇ
OBSAH :		DSP
Projektová dokumentace		ČÍS.ZAK.
		121107
		PARÉ Č.




MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI OD KABELU NN /M/ DLE ČSN 73 60 05								
	SDĚLOV. KABELY	KABELY DO 35 KV	PLYNOVODY do		VODOVOD	STOKY	KABELOVODY	KOLEJE
			0,005	0,3 MPa				
souběh	0,3;0,1*	0,2	0,4	0,6	0,4	0,5	0,1	1
kříže- ní	0,3;0,1*	0,2	0,1**	0,1**	0,4;0,2**	0,3	0,3	1

* KABELY V CHRÁNIČKÁCH


** KABELY V CHRÁNIČKÁCH-PŘESAŘ 1m NA KAŽDOU STRANU KŘÍŽENÍ

ŘEZ VÝKOPEM 35/80,(50/120) - kabely v chrániče Kopoflex 35/80...volný terén,chodník;50/120...pod vozovkou

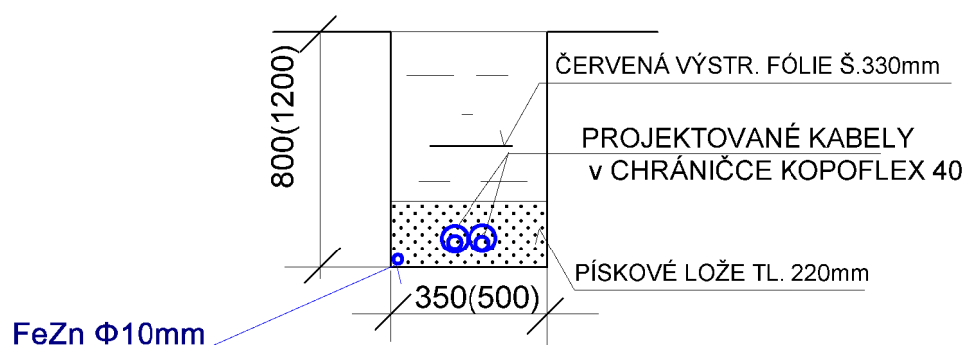

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 20-30 cm NAD KABELEM
FeZn Φ10mm minimálně 10 cm od kabelu NN

Křížení kabelu NN 0,4kV s plynovodem,vodovodem,kanalizací

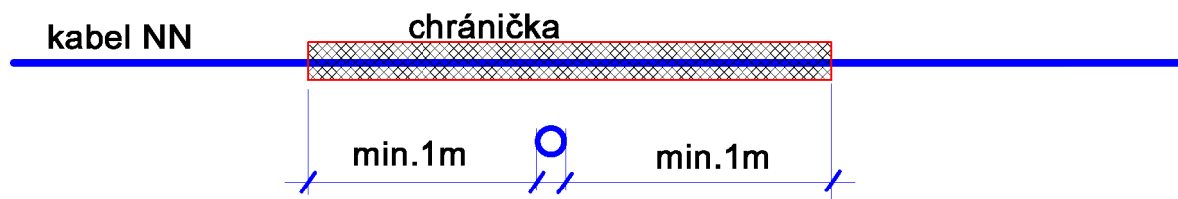


FeZn Φ10mm...propojit vždy dva sousední stožáry..uzemnění stožárů

Dokumentace pro stavební povolení

hlavní projektant	VYPRACOVAL	Ing. Karel Florian elektroprojekce U Hřiště 965 69102 Velké Bílovice IČ:75207460	
Ing. Karel Florian	Ing. Josef HÁJEK		
obec Dolní Bojanovice	ing.hajek@seznam.cz		
stavebník	Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 69617 Dol.Bojanovice		IČ:75207460
DOLNÍ BOJANOVICE - ZTV ul. Myslivecká stavební úřad Hodonín,k.ú Dolní Bojanovice,kraj : JM SO 06 Veřejné osvětlení		formát	1 x A4
		DATUM	11/2012
		STUPEŇ	DSP
		ČÍS.ZAK.	121107
OBSAH :	Řez kabelovým výkopem,odstupy,křížení		PARÉ Č.
		C.6.4	



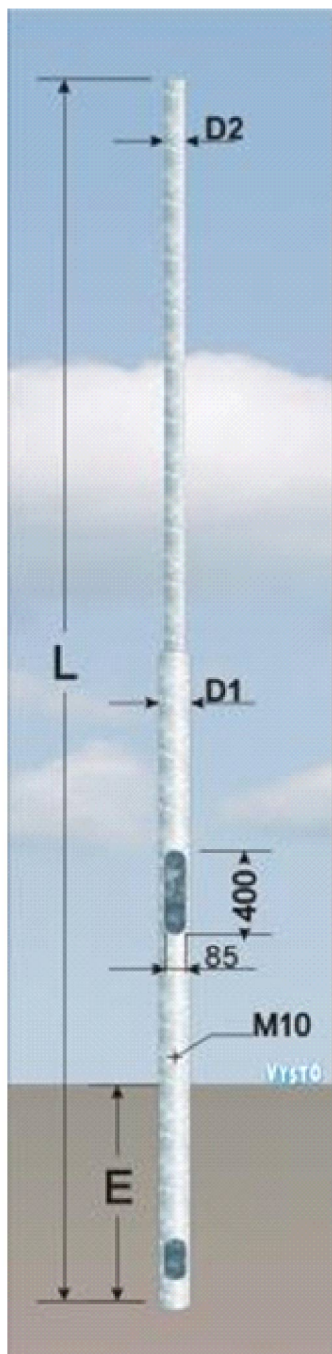

Jednou osazené stožáry

Materiál

ocelové svařované trubky (11 343, 11 353, 11 373)
odpovídající evropské normě

Ocelové stožáry typu SB jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40/2. Stožáry jsou žárově zinkovány (z vnější i vnitřní strany) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.

Dvířka se uzavírají nerez šroubem M8/A2.

Zemní přípojka je opatřena nerez šroubem M10/A2 ;

spodní část o délce 1,2m poplastována

betonový základ 550x550x1200 (mm)

Typ	Délka (L) mm	E mm	Rozměr D1 (mm)	Rozměr D2 (mm)	Hmotnost kg
A SB 4	4 600	600	108	60	31

Dokumentace pro stavební povolení

hlavní projektant	VYPRACOVAL	Ing. Karel Florian elektroprojekce U Hřiště 965 69102 Velké Bílovice IČ:75207460		
Ing.Karel Florian	Ing.Josef HÁJEK			
obec Dolní Bojanovice	ing.hajek@seznam.cz			
stavebník	Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 69617 Dol.Bojanovice		formát	1 x A4
DOLNÍ BOJANOVICE - ZTV ul. Myslivecká stavební úřad Hodonín,k.ú Dolní Bojanovice,kraj : JM SO 06 Veřejné osvětlení				
			DATUM	11/2012
			STUPEŇ	DSP
			ČÍS.ZAK.	121107
OBSAH :	Stožár veřejného osvětlení		PARÉ Č.	
			C.6.5	



ATLANTA

- prizmatická
- opálová



Atlanta opál PMMA
provedení S-70W
provedení E/Z*



Atlanta prizmatická PMMA
provedení S-70W
provedení E/Z*



zdroj -sodíková výbojka Osram NAV-E 70 4Y;6300lm
inteligentní předřadník DNA Ecolum 70W
www.svitidla-elektro.cz

Dokumentace pro stavební povolení

hlavní projektant	VYPRACOVAL	Ing. Karel Florian elektroprojekce U Hřiště 965 69102 Velké Bílovice IČ:75207460	
Ing.Karel Florian	Ing.Josef HÁJEK		
obec Dolní Bojanovice	ing.hajek@seznam.cz		
stavebník	Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 69617 Dol.Bojanovice		IČ:75207460
DOLNÍ BOJANOVICE - ZTV ul. Myslivecká		formát	1 x A4
stavební úřad Hodonín,k.ú Dolní Bojanovice,kraj : JM		DATUM	11/2012
SO 06 Veřejné osvětlení		STUPEŇ	DSP
OBSAH :		ČÍS.ZAK.	121107
Svítidlo veřejného osvětlení		PARÉ Č.	
		C.6.6	

