

## **Specifikace dodávky vytápění průmyslových hal pro IEG:**

Poptáváme dodávku topného systému do dvou výrobních hal o rozměrech:

- Hala I :36x18x6m
- Hala II :30x18x6m

*Jeřáb v obou halách je cca ve 4 metrech. Nad jeřábem je sedlová střecha s příhradovou konstrukcí (viz. přiložené fotografie) = prostor využitelný pro instalaci vzduchotechniky je 0,5m až 2m (myšleno výškově)*


Specifikace zakázky:

- 1) Dodávka sálavého vytápění pomocí nízkoteplotních plynových infrazářičů s recirkulací spalin a dvoustupňovou regulací výkonu přetlakového hořáku (min. tepelná účinnost 92%, min. sálavá účinnost 80%).
- 2) Zapojení a rozměry zářičů viz. připojení výkres
- 3) Vzdálená technická podpora

Dodané dílo musí obsahovat:

- 1) Dodávku a montáž topného systému
- 2) Napojení na stávající plynovod (vč. projektu a revize)
- 3) Zhotovení, montáž a revize spalinových cest vč. prostupů střešním pláštěm
- 4) Připojení na stávající elektroinstalaci
- 5) Dodávku a montáž zavěšení
- 6) Zařízení staveniště
- 7) Manipulace vysokozdvížnou plošinou
- 8) Stavební práce spojené s dodávkou díla
- 9) Uvedení zařízení do provozu
- 10) Přípravu ke komplexnímu vyzkoušení (PKV) a komplexní vyzkoušení (KV)
- 11) Zpracování kompletní revizní dokumentace
- 12) Proškolení obsluhy a předání uživatelského návodu
- 13) Kompletační a inženýrskou činnost (projekt, revize)

Schéma vytápěných hal, umístění plynové a el. přípojky a umístění topných elementů

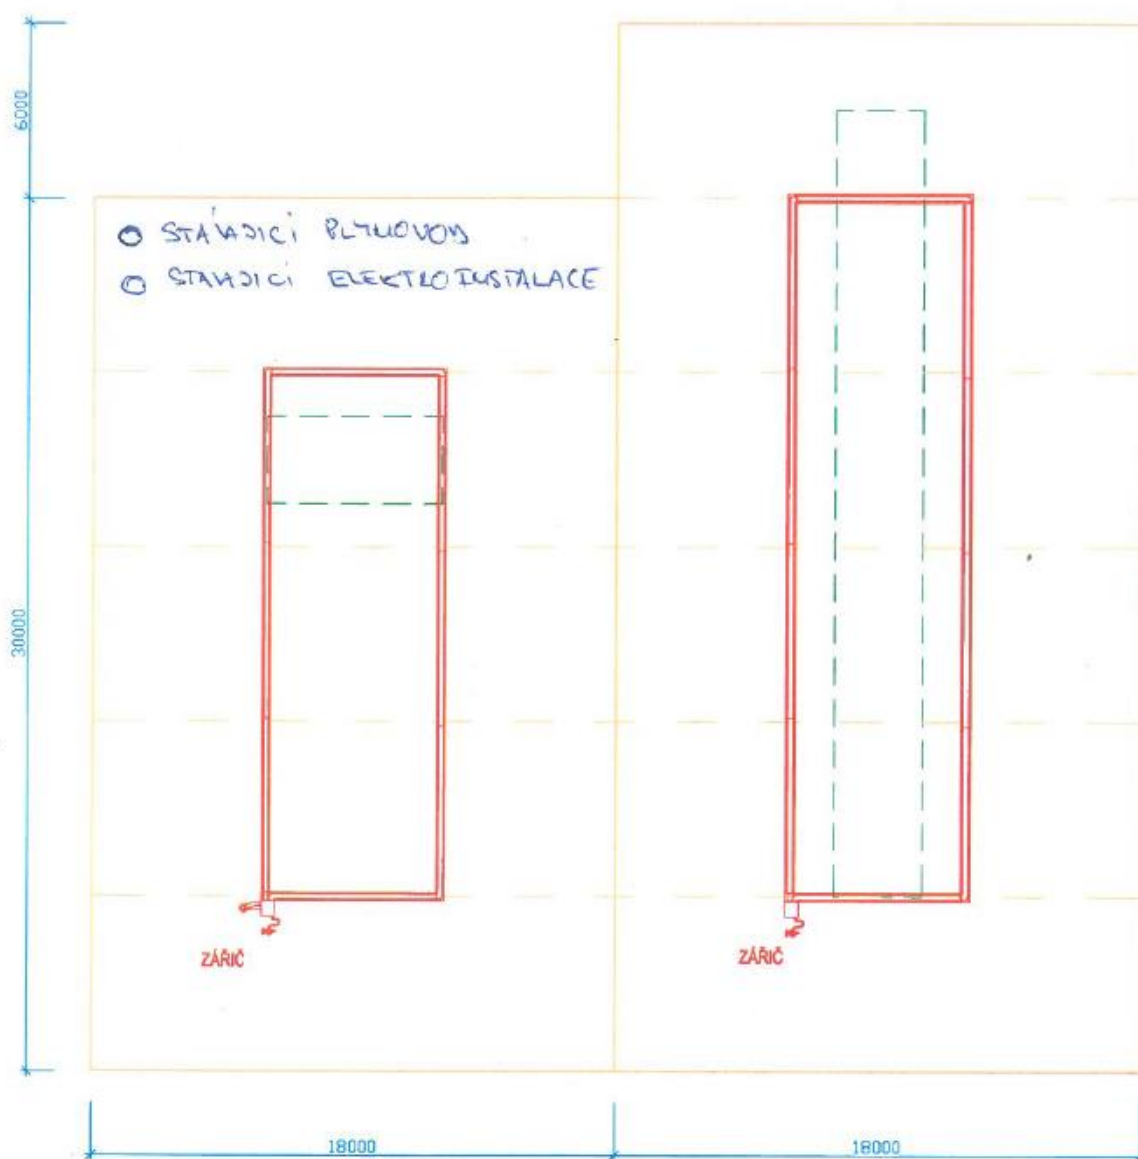

Fotografie řešení příhradové konstrukce výrobních hal

