

Vypracoval :

Zodp.projektant :

Hlavní projektant :

PITRA DiS.

ING.FIŠER

ING.TEPLÝ

Země : ČR

Obec : ŽANDOV

Investor : MĚSTO ŽANDOV

Akce : **ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV
REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ**

Objekt :

Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝPIS OKEN



spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz

Stupeň : DSP

Datum : 12/2012

Zak.číslo : 4404/12

Měřítko : Příloha :

A.1.1.13

TECHNICKÝ POPIS**AKUSTIKA:**

Požadavky jsou deklarovány indexem laboratorní vzduchové neprůzvučnosti RW (dB). Dodavatel musí prokázat požadované hodnoty platným certifikátem, nebo výpočtem. Oba doklady musí být předloženy projektantovi v předstihu ke kontrole.

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

Požadavky jsou deklarovány v tabulce oken. Dodavatel musí prokázat požadované hodnoty platným certifikátem pro celý výrobek včetně kotvení, a dotěsnění k stavební konstrukci. Doklady musí být předloženy projektantovi v předstihu ke kontrole.

ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ:

Zajištěno větráním a infiltrací oken.

Výměna vzduchu: dle hygienických požadavků a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 410 / 2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

ZASKLENÍ:

Izolačním dvojsklem (dle přiložené tabulky oken)


TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY :

$U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (včetně rámu) - podrobně viz. "TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY" u výpisu dveří

KOVÁNÍ:


Celoobvodové (dle přiložené tabulky oken)

POPIS	OKNA S OTEVÍRAVÝMI, SKLOPNÝMI KŘÍDLY (VIZ SCHEMA)
MATERIÁL	PLAST, SEDMIKOMOROVÝ SYSTÉM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BAREVNÁ FOLIE (DEZÉN TMAVÉ DŘEVO)
OTEVÍRÁNÍ, SKLÁPĚNÍ	DOVNITŘ
ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4 - 16 - 4
PROVĚTRÁNÍ	
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ, KLIKA ČTYŘPOLOHOVÁ S MIKROVENTILACÍ
OVLÁDÁNÍ	RUČNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCÍ PÁK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKA POTAŽENÁ LAMINEM
PARAPET VNĚJŠÍ	PLECH TL. 0,6 mm S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU POVRCHU
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	$U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (včetně rámu), OKNA S tzv. TEPELNÝM RÁMEČKEM
INFILTRACE	
POZNÁMKY	PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ROZMĚRY OKEN BYLY ZÍSKÁNY FORMOU JEDNODUCHÉHO ZAMĚŘENÍ. PŮVODNÍ OSTĚNÍ JE ZALOMENÉ, ROZMĚRY OTVORŮ JSOU RŮZNÉ UVNITŘ A VNĚ BUDOVY. OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN č.p. 121 BUDE SROVNÁNO, PARAPET OTVORU BUDE SROVNÁN DO STEJNÉ VÝŠE. ŠÍŘKA OKENNÍHO RÁMU BUDE TAKOVÁ, ABY UMOŽŇOVALA PROVEDENÍ TEPELNÉ ISOLACE OSTĚNÍ O TL. 4 cm.


OZNAČENÍ		ROZMĚR						1850 mm x 1330 mm						SCHEMA	
O1 č.p. 121	Rwp		> 32 dB										Uw=1,20W/m2K 		
	POZNÁMKA		OKNO PLASTOVÉ, DVOUDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ, SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, JEDNO KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, STŘEDOVÉ DĚLÍČÍ												
			SVISLÉ LIŠTY NALEPENÉ TL. 30 mm												
	POČET KUSŮ		PODLAŽÍ		1.PP	1.NP	2.NP			CELKEM					
ks			-	2	2			4							


OZNAČENÍ		ROZMĚR						1330 mm x 1330 mm		SCHEMA
O₂ č.p. 121	Rwp	> 32 dB								
	POZNÁMKA	OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAČÍ, ČLENĚNÉ NA DVĚ NESTEJNÉ ČÁSTI, MENŠÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, VĚTŠÍ KŘÍDLO DĚLENÉ VE STŘEDU SVISLOU LIŠTOU NALEPENOU								
		TL. 30 mm ✓								
		POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP			CELKEM	
	ks		-	3	3			6		

U_w=1,20W/m2K

OZNAČENÍ		ROZMĚR							520 mm x 720 mm		SCHEMA		
O3 č.p. 121	Rwp		> 32 dB									Uw=1,20W/m2K 	
	POZNÁMKA		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ,										
POČET KUSŮ		PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP				CELKEM				
		ks	-	2	7				9				


POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ROZMĚRY OKEN BYLY ZÍSKÁNY FORMOU JEDNODUCHÉHO ZAMĚŘENÍ. PŮVODNÍ OSTĚNÍ JE ZALOMENÉ (ŠPALETOVÁ OKNA), NOVÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A BUDE ROVNÉ.

OZNAČENÍ	ROZMĚR	1150 mm x 1330 mm						SCHEMA
O4 č.p. 121	Rwp	> 32 dB						Uw=1,20W/m2K 
	POZNÁMKA	OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ ✓						
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP			CELKEM
		ks	-	1	1			2


OZNAČENÍ		ROZMĚR							1130 mm x 1130 mm							SCHEMA	
O5 č.p. 121	Rwp		> 32 dB							Uw=1,20W/m2K 							
	POZNÁMKA		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ ✓														
	POČET KUSŮ		PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP			CELKEM								
			ks	-	1	1			2								


OZNAČENÍ		ROZMĚR	1130 mm x 750 mm						SCHEMA	
O6 č.p. 121	Rwp	> 32 dB								
	POZNÁMKA	OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ								
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP			CELKEM		
	ks	-	1	2			3			

Uw=1,20W/m2K




OZNAČENÍ		ROZMĚR							1170 mm x 1450 mm		SCHEMA	
O7 č.p. 122	Rwp	> 32 dB							Uw=1,20W/m2K			
	POZNÁMKA	OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, BEZ STŘEDOVÉHO SLOUPKU, JEDNO KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, ČLENĚNÍ NA ŠEST ČÁSTÍ, DĚLÍCÍ LIŠTY NALEPENÉ TL. 30 mm										
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP			CELKEM				
ks		-	13	17			30					




OZNAČENÍ		ROZMĚR							1950 mm x 1300 mm							SCHEMA	
O8 Spojovací chodba		Rwp		> 32 dB							Uw=1,20W/m2K 						
		POZNÁMKA		OKNO PLASTOVÉ, DVOUDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ, SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, JEDNO KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, STŘEDOVÉ DĚLÍČÍ													
		LIŠTY NALEPENÉ TL. 30 mm															
		POČET KUSŮ		PODLAŽÍ		-	1.NP		-								
		ks		-	1		-			1							


POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ROZMĚRY OKEN BYLY ZÍSKÁNY FORMOU JEDNODUCHÉHO ZAMĚŘENÍ. PŮVODNÍ OSTĚNÍ JE ZALOMENÉ (ŠPALETOVÁ OKNA), NOVÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A BUDE ROVNÉ. ✓

O₉ Spojovací chodba	OZNAČENÍ	ROZMĚR							980 mm x 1150 mm	SCHEMA
		R _{wp}							> 32 dB	
	POZNÁMKA	OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, STŘEDOVÁ DĚLÍČÍ LIŠTA NALEPENÁ TL. 30 mm ✓								
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	-				CELKEM	
		ks	-	1	-				1	




U_w=1,20W/m²K

OZNAČENÍ		ROZMĚR							680 mm x 950 mm							SCHEMA		
O10 Spojovací chodba	Rwp									> 32 dB							Uw=1,20W/m2K 	
	POZNÁMKA		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ,															
POČET KUSŮ		PODLAŽÍ		-	1.NP		-			CELKEM								
		ks		-	1		-			1								


OZNAČENÍ		ROZMĚR							350 mm x 600 mm							SCHEMA		
O11 Spojovací chodba	Rwp									> 32 dB							Uw=1,20W/m2K 	
	POZNÁMKA									OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, ✓								
POČET KUSŮ		PODLAŽÍ		-		1.NP		-						CELKEM				
		ks		-		1		-						1				

OZNAČENÍ		ROZMĚR	600 mm x 1200 mm						SCHEMA	
O12 č.p. 122	Rwp	> 32 dB								
	POZNÁMKA	OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, STŘEDOVÁ DĚLÍČÍ LIŠTA NALEPENÁ TL. 30 mm ✓								
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM		
		ks	-	0	0	4		4		

Uw=1,20W/m2K




OZNAČENÍ	ROZMĚR	1300 mm x 1300 mm							SCHEMA
O13 Spojovací chodba	Rwp								
	POZNÁMKA	VITRÍNA NA FASÁDĚ, KOVOVÝ RÁM A OTVÍRAVÉ KŘÍDLO, ZÁMEK, ODOLNÉ ZASKLENÍ, OPLECHOVÁNÍ, OSVĚTLENÍ							
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	-			CELKEM	
ks		-	2	-			2		




POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ROZMĚRY OKEN BYLY ZÍSKÁNY FORMOU JEDNODUCHÉHO ZAMĚŘENÍ. PŮVODNÍ OSTĚNÍ JE ZALOMENÉ (ŠPALETOVÁ OKNA), NOVÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A BUDE ROVNÉ. ✓

OZNAČENÍ	ROZMĚR	600 mm x 600 mm							SCHEMA
O14 č.p. 121 č.p. 122	Rwp								
	POZNÁMKA	STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO, VYKLÁPĚCÍ, ZASKLENÉ DVOJITĚ							
		TVRZENÝM SKLEM							
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
ks		-	-	-	4		4		





POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ROZMĚRY OKEN BYLY ZÍSKÁNY FORMOU JEDNODUCHÉHO ZAMĚŘENÍ. PŮVODNÍ OSTĚNÍ JE ZALOMENÉ (ŠPALETOVÁ OKNA), NOVÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A BUDE ROVNÉ.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
PITRA DiS. 	ING.FIŠER 	ING.TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : ŽANDOV	

Investor : MĚSTO ŽANDOV

Akce : **ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV
REALIZACE ÚSPOR ENERGÍ**

Objekt :

Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝPIS DVEŘÍ



spol. s r.o.

Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	12/2012
Zak.číslo :	4404/12
Měřítko :	Příloha : A.1.1.14

TECHNICKÝ POPIS**PRAHY:**

Bez prahu nebo s prahem. (dle tabulky dveří)

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY :

Okna a balkónové dveře (obecně výplně otvorů v obvodovém plášti) musí splňovat požadavky ČSN 73 0540-2/10.2011 Tepelná ochrana budov. Izolační skla musí být vybavena tzv. „teplým rámečkem“, aby se snížila kondenzace na spodní hraně rámu.

Požadavky ČSN 73 0540-2/04.2007 Tepelná ochrana budov:

- Nejnižší vnitřní povrchová teplota - musí být splněny požadavky dle čl. 5.1 ČSN 73 0540-2/10.2011.
- Součinitel prostupu tepla celé otvorové výplně - dle č. 5.2 a dle tab. 3:

Požadovaná hodnota $U_N = 1,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Doporučená hodnota $U_N = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Požadavek energetického auditu $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$


Dodavatel oken a balkónových dveří (obecně výplní otvorů v obvodovém plášti) doloží pro konkrétní použitý typ okenního nebo dveřního plastového profilu a pro konkrétní typ použitého typu distančního rámečku a pro konkrétní typ izolačního skla (dvojsklo, trojsklo) platné doklady (výsledky zkoušek, certifikáty, numerické posouzení) o tom, že okno nebo balkonové dveře splňují požadavky ČSN 73 0540-2/10.2011 (součinitel prostupu tepla celé otvorové výplně, minimální povrchové teploty na vnitřní straně výplně).


Připojovací spára okenní konstrukce bude provedena dle technologických předpisů dodavatele plastových oken a dveří s větrovou a dešťovou zábranou - úprava připojovací spáry zabraňující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací.

Začišťovací profily:


- styk okenního profilu a omítky - vnitřní strana - začišťovací profil (APU lišta) - PVC začišťovací okenní profil do omítek pro zakončení styku mezi rámem okna a ostěním (funkční napojení omítek k ráům dveří a oken. Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou a lepicí páskou pro krycí folii.
- styk okenního profilu a omítky - vnější strana - začišťovací profil (zateplovací) - PVC začišťovací okenní profil s perlínkou pro napojení zateplení a okenního rámu. Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou a lepicí páskou pro krycí folii.

OZNAČENÍ	ROZMĚR	1400 mm x 2020 mm							SCHEMA
D1 Spojovací chodba	POPIS	DVEŘE VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ, KŘÍDLO 900 mm, 3/5 ZASKLENÍ BEZP. IZOL. DVOJSKLEM, KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA - KLIKA, MADLA, SAMOZAVÍRAČ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ, POVRCH EXT. FOLIE (DEZÉN DŘEVO)							
	ZÁRUBEŇ	Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ							
	POŽÁRNÍ OCHR.								
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm, Uw=1,20W/m2K							
POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	-			CELKEM		
	ks	-	2	-			2		




OZNAČENÍ	ROZMĚR	1300 mm x 2270 mm (OTVOR)							SCHEMA
D2 č.p. 122	POPIS	DVEŘE VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ, KŘÍDLO 900 mm, 3/5 ZASKLENÍ BEZP. IZOL. DVOJSKLEM, KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA - KLIKA, MADLA, SAMOZAVÍRAČ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ, POVRCH EXT. FOLIE (DEZÉN DŘEVO)							
	ZÁRUBEŇ	Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ							
	POŽÁRNÍ OCHR.								
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm, Uw=1,20W/m2K							
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP			CELKEM	
	ks	-	1	0			1		

OZNAČENÍ	ROZMĚR	900 mm x 2060 mm (OTVOR)							SCHEMA
D3 Spojovací chodba	POPIS	DVEŘE VENKOVNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, PLASTOVÁ, KŘÍDLO 800 mm, BEZ ZASKLENÍ, KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA - KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ, POVRCH EXT. FOLIE (DEŽÉN DŘEVO)							
	ZÁRUBEŇ	Z PLASTOVÝCH PROFILŮ							
	POŽÁRNÍ OCHR.								
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm, Uw=1,20W/m2K							
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	-			CELKEM	
	ks	-	1	-			1		





OZNAČENÍ	ROZMĚR	1000 mm x 2350 mm (DVEŘE NA TERASU)							SCHEMA
D4 č.p. 122	POPIS	DVEŘE VENKOVNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ, KŘÍDLO 900 mm, 3/5 ZASKLENÍ BEZP. IZOL. DVOJSKLEM, KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA - KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ, POVRCH EXT. FOLIE (DEZÉN DŘEVO)							
	ZÁRUBEŇ	Z PLASTOVÝCH PROFILŮ							
	POŽÁRNÍ OCHR.								
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm, Uw=1,20W/m2K							
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP			CELKEM	
	ks	-	0	1			1		




POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ.
PŘED ZADÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.


OZNAČENÍ	ROZMĚR	1000 mm x 2350 mm						SCHEMA
D5 č.p. 122	POPIS	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, KŘÍDLO 900 mm, , KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA - KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ✓						
	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ						
	POŽÁRNÍ OCHR.							
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm						
POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP			CELKEM	
	ks	-	0	1L			1L	




OZNAČENÍ	ROZMĚR	700 mm x 1970 mm							SCHEMA
D6 č.p. 122	POPIS	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, KŘÍDLO 700 mm, , KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA - KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ✓							
	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ							
	POŽÁRNÍ OCHR.								
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm							
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP			CELKEM	
	ks	-	1L	1L+2P			2L+2P		

OZNAČENÍ	ROZMĚR	600 mm x 1970 mm							SCHEMA
D7 č.p. 122	POPIS	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, KŘÍDLO 600 mm, , KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA - KLIKA, WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ ✓							
	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ							
	POŽÁRNÍ OCHR.								
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm							
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP			CELKEM	
	ks	-	2L	3P			2L+3P		


OZNAČENÍ	ROZMĚR	700 mm x 1970 mm							SCHEMA	
D8 č.p. 122	POPIS	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, S HORNÍ VODÍČÍ KOLEJNICÍ, KŘÍDLO 700 mm, KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, ZAPUŠTĚNÁ MISKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ								
	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ								
	POŽÁRNÍ OCHR.									
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm								
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP			CELKEM		
	ks	-	1	-			1			



POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ.
PŘED ZADÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ✓

OZNAČENÍ	ROZMĚR	900 mm x 1970 mm							SCHEMA
D9 č.p. 122	POPIS	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, KŘÍDLO 900 mm, , KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA - KLIKA, JEDNOSTRANNÉ MADLO, WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ							
	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ							
	POŽÁRNÍ OCHR.								
	POZNÁMKA	HLINÍKOVÝ PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm							
	POČET KUSŮ	PODLAŽÍ	-	1.NP	2.NP			CELKEM	
	ks	-	1P	-			1P		

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ.
PŘED ZADÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
PITRA DiS. 	ING.FIŠER 	ING.TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : ŽANDOV	
Investor : MĚSTO ŽANDOV		

Akce : **ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV
REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ**


Objekt :


Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ





spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	12/2012
Zak.číslo :	4404/12
Měřítko :	Příloha : A.1.1.15

OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHEMA
K1	POPIS	
	CELKOVÁ DÉLKA	
	MATERIÁL	
	POZNÁMKA	
		OPLECHOVÁNÍ OKENÍHO PARAPETU RŠ = 250 mm ✓
		celkem 72,12 m
		POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓
		DĚLKY: 350mm - 1 ks 1130mm - 5 ks 1950mm - 1 ks 520mm - 9 ks 1150mm - 2 ks 2650mm - 1 ks 600mm - 4 ks 1170mm - 30 ks 680mm - 1 ks 1330mm - 6 ks 980 mm - 1 ks 1850mm - 4 ks

OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHEMA
K2	POPIS	
	CELKOVÁ DÉLKA	
	MATERIÁL	
	POZNÁMKA	
		OPLECHOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ŘÍMS NA FASÁDÁCH RŠ = 150 mm ✓
		85,0 m
		POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓

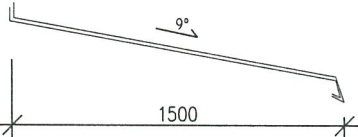
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHEMA
K3 č.p. 122	POPIS	
	CELKOVÁ DÉLKA	
	MATERIÁL	
	POZNÁMKA	
		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY PODLOMENÍ NA FASÁDĚ RŠ = 200 mm ✓
		21,5 m
		POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓


OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHEMA
K4 Spojovací chodba	POPIS	
	CELKOVÁ DÉLKA	
	MATERIÁL	
	POZNÁMKA	
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY RŠ = 700 mm ✓
		12,5 m
		POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.

OZNAČENÍ	ROZMĚR		SCHEMA
K5	POPIS	PODSTŘEŠNÍ ŽLAB VČETNĚ HÁKŮ RŠ = 400 mm ✓	
	CELKOVÁ DÉLKA	celkem 120 m	
	MATERIÁL	POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓	
	POZNÁMKA		

OZNAČENÍ	ROZMĚR		SCHEMA
K6	POPIS	STŘEŠNÍ SVODY VČETNĚ KOLEN, PŘECHODŮ A KOTEV RŠ = 330 mm ✓	
	CELKOVÁ DÉLKA	50,0 m	
	MATERIÁL	POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓	
	POZNÁMKA		

OZNAČENÍ	ROZMĚR		SCHEMA
K7 č.p. 121	POPIS	OPLECHOVÁNÍ SVISLÉHO VÍKÝŘE RŠ = 2000 mm ✓	
	CELKOVÁ DÉLKA	3,5 m	
	MATERIÁL	POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓	
	POZNÁMKA		

OZNAČENÍ	ROZMĚR		SCHEMA
K8 Spojovací chodba, Přístavba soc.zař.	POPIS	OKAPNÍČKA PŘESAHU PLOCHÝCH STŘECH RŠ = 400 mm ✓	
	CELKOVÁ DÉLKA	33,0 m	
	MATERIÁL	POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓	
	POZNÁMKA		

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.

OZNAČENÍ	ROZMĚR		SCHEMA
K9	POPIS	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA 640X800mm DO VÝŠKY 400mm ✓	
	CELKOVÁ PLOCHA	celkem 1,50 m2	
	MATERIÁL	POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓	
	POZNÁMKA		

OZNAČENÍ	ROZMĚR		SCHEMA
K10	POPIS	OPLECHOVÁNÍ KRUHOVÝCH PROSTUPŮ ZTI NAD STŘECHU 2x - do taškové krytiny ✓ 1x - do plechové krytiny ✓	
	CELKOVÁ PLOCHA	celkem 3x 0,4m2 = 1,2 m2	
	MATERIÁL	POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH ✓	
	POZNÁMKA	PRŮMĚR PROSTUPU 100mm ✓	

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
--------------	-------------------	---------------------

PITRA DiS.	ING.FIŠER	ING.TEPLÝ
------------	-----------	-----------

Země : ČR	Obec : ŽANDOV
-----------	---------------

Investor : MĚSTO ŽANDOV

Akce : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ
--

Objekt :

Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ



spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
----------	-----



Datum :	12/2012
---------	---------

Zak.číslo :	4404/12
-------------	---------

Měřítko :	Příloha :
-----------	-----------

A.1.1.16

OZNAČENÍ	ROZMĚR	ŘEZ
V1	POPIS	MARKÝZA NAD VSTUPEM DÉLKA 1800mm, ŠÍŘKA 600mm
	POČET	2 KS
	MATERIÁL	KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 40X20 /2mm CELK DÉLKA PROFILU 9,3m (19,5kg) KRYTINA POLYKARBONÁT+NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍM NA FASÁDU, KOTVENO DO FASÁDY PŘES ZATEPLENÍ
		POHLED



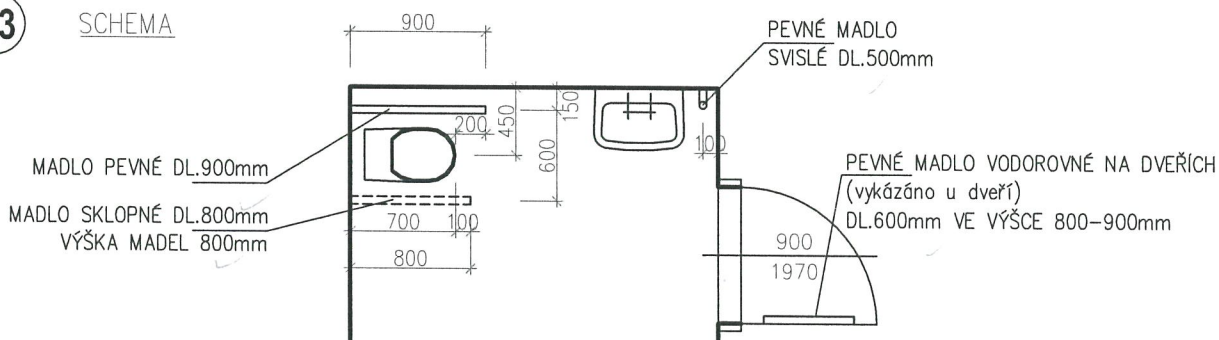
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHEMA
V2	POPIS	

DRŽÁK VLAJKY 2X
 CEDULE ŠKOLY 1X
 STÁTNÍ ZNAK 1X
 POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 1X
 NÁSTŘEŠNÍ NÁŠLAPY 3X
 KOMÍNOVÁ LÁVKA 1X

OZNAČENÍ

V3

SCHEMA



VYBAVENÍ WC IMOBILNÍ

Sklopné nerezové madlo u mísy, délka madla 800 mm
 Pevné nerezové madlo u mísy, délka madla 900 mm
 Pevné madlo nerezové u umyvadla, osazeno svisle, délka 500mm
 Háček na oděvy, nerezový
 Držák na toaletní papír

1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
1	—	—	1
1	—	—	1
1	—	—	1
1	—	—	1
1	—	—	1